

**Актуализация
Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского
муниципального района Республики Мордовия на
период до 2037 года**

СОГЛАСОВАНО:

Глава Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия



 Поршин В.А./

2023 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	3
1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	3
1.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	8
1.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	9
Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	9
2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	9
Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	10
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	11
4.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	11
4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	12
4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12
4.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения	12
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	13
5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	13
5.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	16
Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	16
6.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	16
6.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	16
6.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	16
6.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	17
6.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	18

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселения одна организация МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети». Теплоснабжение осуществляется от двух котельных, работающих на природном газе.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 850,17 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

1.1.1 Описание зон действия МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

В котельной №6 п.Дубитель установлены два котла типа КВа, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,430 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2006 г.

1.1.2 Зоны действия источников прочих муниципальных и ведомственных котельных

Котельная МОУ Дубительская СОШ является ведомственной котельной МБОУ Дубительская СОШ.

В котельной МОУ Дубительская СОШ установлены три котла типа КСМ-12М, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2002 г.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

№, котла	Тип	Установленная мощность котла Гкал/час	Год ввода	Температурный график	КПД по режимной карте
Ведомственная котельная					
Котельная МОУ Дубительская СОШ					
1	КСМ-12М	0,086	2002	95-70	88,3%
2	КСМ-12М	0,086	2002	95-70	88,3%

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

3	КСМ-12М	0,086	2002	95-70	88,3%
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»					
Котельная №6 п.Дубитель					
1	КВа	0,215	2006	95-70	89,3%
2	КВа	0,215	2006	95-70	89,3%

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

Тип насоса	Кол-во, шт.	Производительность, V, м³/ч	Напор, Н, м	Мощность, кВт
Ведомственная котельная				
Котельная МОУ Дубительская СОШ				
Сетевой насос Вихрь цн-32-8	2	10,2	8	0,245
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»				
Котельная №6 п.Дубитель				
Сетевой насос DAB BRH180/340.65T	2	40	11	2,760
Сетевой насос WILO TOP S-50/7	1	17	5,8	0,650
Подпиточный насос	1	-	-	0,400

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Дубительского сельского поселения

№	Наименование потребителя	Адрес	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
Ведомственная котельная						
Котельная МОУ Дубительская СОШ						
1	Здание школы	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.23	0,138	-	-	0,138
	Итого:		0,138			0,138
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»						
Котельная №6 п.Дубитель						
1	ул. Пионерская, д.16	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.16	0,065	-	-	0,065
2	ул. Пионерская, д.20	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.20	0,041	-	-	0,041
3	ул. Пионерская, д.21	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.21	0,042	-	-	0,042
4	ул. Пионерская, д.12	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.12	0,077	-	-	0,077
5	ул. Пионерская, д.9	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.9	0,088	-	-	0,088
6	ул. Пионерская, д.19	п. Дубитель, ул. Пионерская, д.19	0,047	-	-	0,047
	Итого:		0,361			0,361

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Дубительского сельского поселения

Наименование начала участка тепловой сети	Наименование конца участка тепловой сети	Внутренний диаметр трубопровода в на участке Dн, м	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоля- ционный материал	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м
Ведомственная котельная							
Котельная МОУ Дубительская СОШ							
Котельная МОУ Дубительская СОШ	Школа	0,069	62,76		Надземная	1990 год	-
Итого:			62,76				
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»							
Котельная №6 п.Дубитель							
ТУ-1	ТУ-2	0,082	9,5		Надземная	2003 год	-
Котельная п. Дубитель	ТУ-1	0,082	9		Надземная	2003 год	-
ТУ-1	ТУ-9	0,082	116		Надземная	2003 год	-
ТУ-5	ул. Пионерская.9	0,05	26,91		Надземная	2003 год	-
ТУ-5	ТУ-6	0,069	96		Надземная	1988 год	-
ТУ-6	ул. Пионерская.19	0,05	14		Надземная	1988 год	-
ТУ-6	ТУ-7	0,05	82		Надземная	2003 год	-
ТУ-9	ТУ-10	0,05	69		Надземная	1988 год	-
ТУ-9	ТУ-12	0,069	15		Надземная	2003 год	-
ТУ-12	ТУ-13	0,069	64		Надземная	2003 год	-
ТУ-2	ТУ-4	0,082	100		Надземная	2003 год	-
ТУ-4	ТУ-5	0,069	68		Надземная	2003 год	-

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

Наименование начала участка тепловой сети	Наименование конца участка тепловой сети	Внутренний диаметр трубопровода в на участке Dн, м	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоля ционный материал	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м
ТУ-7	ТУ-8	0,05	12		Надземная	2003 год	-
ТУ-7	ул. Пионерская.12	0,05	8		Надземная	2003 год	-
ТУ-8	ул. Пионерская.12	0,05	8		Надземная	2003 год	-
ТУ-10	ул. Пионерская.16	0,05	13		Надземная	2003 год	-
ТУ-10	ТУ-11	0,05	12		Надземная	1988 год	-
ТУ-13	ул. Пионерская.21	0,05	12		Надземная	2003 год	-
ТУ-13	ул. Пионерская.20	0,05	40		Надземная	2003 год	-
ТУ-11	ул. Пионерская.16	0,05	13		Надземная	2003 год	-
Итого:			787,41				

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

Наименование источника теплоснабжения, период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			Резерв (+)/Дефицит (-)
						отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ведомственная котельная									
Котельная МОУ Дубительская									
2022	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
2023	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
2024	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
2025	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
2026	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
2027	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
В период 2028-2032 гг.	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
В период 2033-2037 гг.	0,258	0,258	0,255	0,003	0,006	0,138	-	0,138	0,111
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»									
Котельная №6 п.Дубитель									
2022	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
2023	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
2024	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
2025	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
2026	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
2027	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
В период 2028-2032 гг.	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001
В период 2033-2037 гг.	0,430	0,430	0,427	0,003	0,065	0,361	-	0,361	0,001

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал		
			через изоляция	с затратами теплоносителя	всего
Ведомственная котельная					
п. Дубитель	СЦТ от котельной МОУ Дубительская СОШ	горячая вода	12,89	0,54	13,43
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»					
п. Дубитель	СЦТ от котельной №6 п. Дубитель	горячая вода	182,66	3,40	186,07
Итого			195.55	3.94	199.50

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2023 – 2037 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2023 – 2037 гг.

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3					
			с утечкой	технологические затраты				всего
				на пусковое заполнение	на регламентные испытания	со сливам и САРЗ	всего	
Ведомственная котельная								
п. Дубитель	СЦТ от котельной МОУ Дубительская СОШ	горячая вода	5,88	0,47	-	-	0,47	6,35
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»								
п. Дубитель	СЦТ от котельной №6 п. Дубитель	горячая вода	68,93	8,37	-	-	8,37	77,30
Итого			74,81	8,84	-	-	8,84	83,65

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели на 2024 г.

Наименование показателя	Котельная №6 п.Дубитель		
	МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»		
Основное топливо	Природный газ		
	ВСЕГО	1 полугодие	2 полугодие
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал	676,143	394,394	281,749
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал	670,085	391,030	279,055
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:	479,205	281,940	197,265
- бюджетные потребители	-	-	-
- население	479,205	281,940	197,265
- прочие	-	-	-
Годовой расход условного топлива, т у.т.	109,183	63,629	45,554
Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)	93,319	54,384	38,935
Удельный расход топлива на отпущенное тепло (уत्व.)	условного кг.у.т./Гкал	161,416	161,336
	Природного газа, нм.куб./Гкал	137,962	137,894
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг./Гкал	177,930	185,976	179,443

Наименование показателя	Котельная МОУ Дубительская СОШ		
	Ведомственная котельная		
Основное топливо	Природный газ		
	ВСЕГО	1 полугодие	2 полугодие
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал	343,753	205,962	137,791
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал	338,114	202,291	135,823
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:	324,686	194,287	130,399
- бюджетные потребители	324,686	194,287	130,399
- население	-	-	-
- прочие	-	-	-
Годовой расход условного топлива, т у.т.	56,511	33,907	22,604
Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)	48,300	28,981	19,319
Удельный расход топлива на отпущенное тепло	условного кг.у.т./Гкал	164,395	164,633
	Природного газа, нм.куб./Гкал	140,508	140,711
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг./Гкал	-	-	-

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование котельной	Вид мероприятий	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год	Установленная мощность, Гкал/ч		
				на 2023 год	на 2037 год	изменение (+/-)
Ведомственная котельная						
1	Котельная МОУ Дубительская СОШ	Мероприятия не планируются	-	0,258	0,258	0
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»						
2	Котельная №6 п.Дубитель	Мероприятия не планируются	-	0,430	0,430	0

4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей и источников тепловой энергии не предусматриваются.

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

- жилых и общественных зданий до 12°C;
- промышленных зданий до 8°C.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;
- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;
- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов — при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматриваются.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливopотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

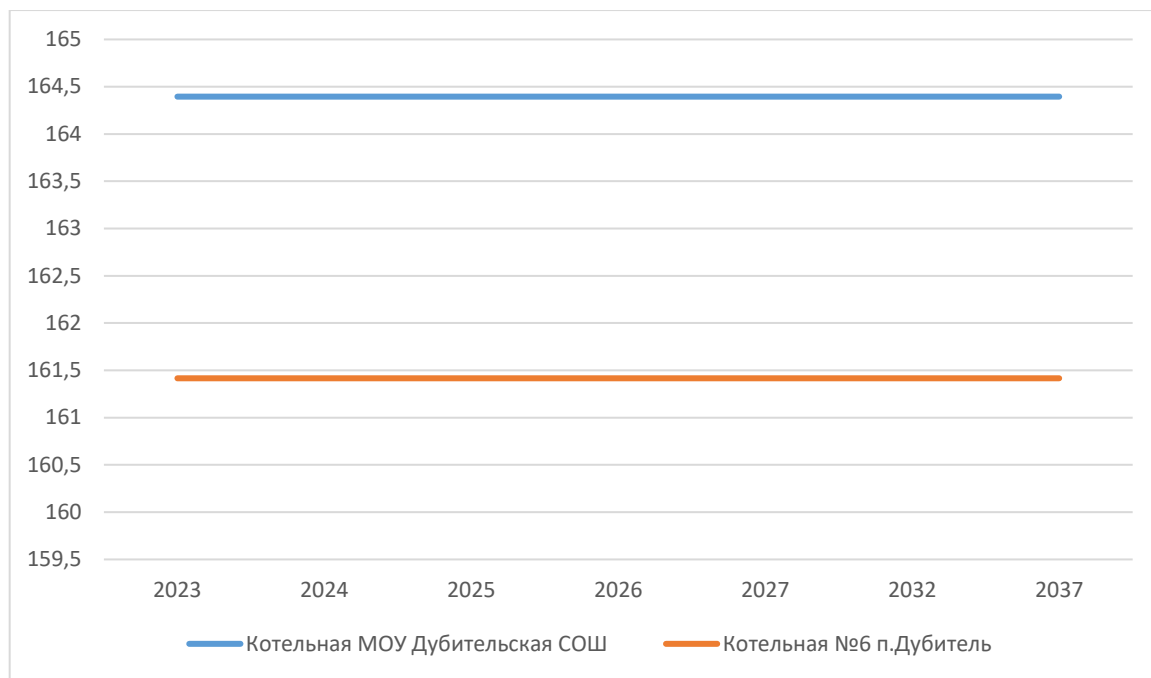


Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2023 - 2037 г.г

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

Показатель		Единицы измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2032 г.	2037 г.
Ведомственная котельная									
Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ									
Выработка тепловой энергии		Гкал	343,753	343,753	343,753	343,753	343,753	343,753	343,753
НУР топлива	утв.	кг.у.т./Гкал	164,395	164,395	164,395	164,395	164,395	164,395	164,395
	факт.	кг./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети»									
Зона действия котельной №6 п.Дубитель									
Выработка тепловой энергии		Гкал	676,143	676,143	676,143	676,143	676,143	676,143	676,143
НУР топлива	утв.	кг.у.т./Гкал	161,416	161,416	161,416	161,416	161,416	161,416	161,416
	факт.	кг./Гкал	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93

5.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единой теплоснабжающей организации в Дубительском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-2.

6.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Дубительского сельского поселения можно выделить одну существующую зону действия централизованного источника тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Дубительского сельского поселения - МП Zubovo-Полянского муниципального района «Тепловые сети».

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года



Рисунок 1. Зона действия котельной МОУ Дубительская СОШ (Ведомственная котельная)

Схема теплоснабжения
Дубительского сельского поселения Zubovo-Полянского муниципального района
Республики Мордовия на период до 2037 года

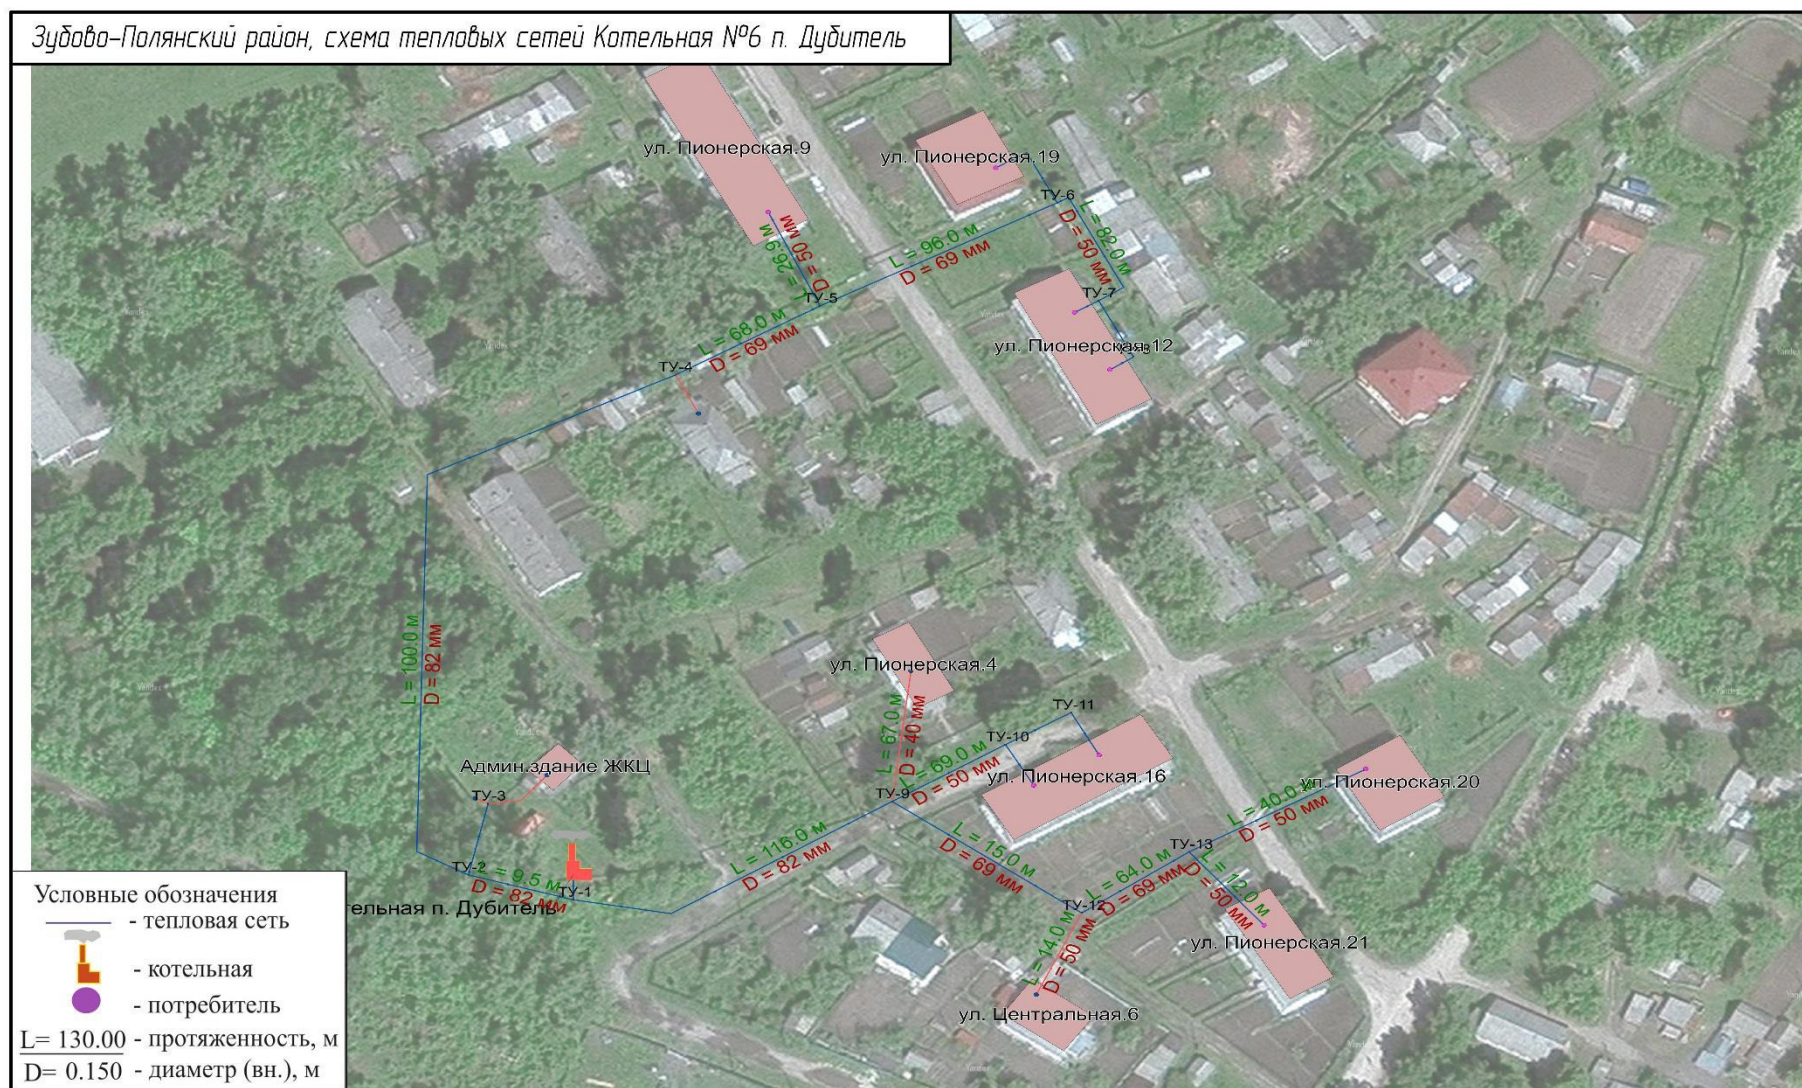


Рисунок 2. Зона действия котельной №6 п. Дубитель (МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»)